OBEC JAMNÍK

Stavebný úrad
053 22 Jamník 101

Č: 311/2021/SU – ozn. rozh. V Jamníku 06.09.2021

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

O z n á m e n i e
rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 39, 39a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon")

Obec Jamník ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods.1 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon") a § 2 písm. e) zákona číslo 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov, po vykonanom územnom konaní vydal podľa § 39 a 39a stavebného zákona

ú z e m n é r o z h o d n u t i e

č. 311/2021/SU dňa 31.08.2021 pre navrhovateľa Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice na stavbu s názvom

„Jamník – Úprava TS2 Obec-PD, NN a DP"

na pozemkoch C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301 v k ú. Jamník.

signed
Ing. František P a v o l
starosta obce

Prílohy: územné rozhodnutie – textová a grafická časť

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Jamník. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 06.09.2021

OBEC JAMNÍK
053 22 Jamník 101
-2-

Zvesené dňa: 22.09.2021

signed
Pečiatka a podpis orgánu,
ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie

OBEC JAMNÍK

Stavebný úrad
053 22 Jamník 101

Č: 311/2021-SU V Jamníku 31.08.2021

Východoslovenská distribučná, a.s.
Mlynská 31
042 91 Košice

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice podala na tunajšom stavebnom úrade dňa 22.04.2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby : *„Jamník – Úprava TS2 Obec-PD, NN a DP"* na pozemkoch C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301 v k ú. Jamník.

Obec Jamník ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon") v platnom znení § 2 písm. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v platnom znení opätovne posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na podklade tohto posúdenia podľa § 39 a 39a stavebného zákona, § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. v platnom znení, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a §46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení tunajší stavebný úrad vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby

„Jamník – Úprava TS2 Obec-PD, NN a DP"

na pozemkoch C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301 v k ú. Jamník

Popis stavby:
Predmetom územného konania je zriadenie novej blokovej koncovej trafostanica, s transformátorom 250kVA. Nová trafostanica sa napojí novým káblom z nového PB č.1. Dôjde ku križovaniu miestneho vodného toku, ktoré bude realizované riadeným podvrtom s uložením VN kábla do chráničky. K novej trafostanici sa umiestni rozpojovacia a istiaca skriňa pre polopriame meranie – družstva. Z novej TS02 sa troma káblami napojí jestvujúca vzdušná NN sieť. Druhá časť trasy nového NN kábla vedie od jestvujúcej TS04- hrisko po podperný bod - PB č. 1. Navrhovaná je aj úprava vzdušnej NN siete vodičmi, s úpravou domových prípojok s istením na stĺpoch, s úpravou vodičov verejného osvetlenia a znovumontáže svietidiel.

Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301 v k ú. Jamník tak, ako je to zakreslené v projektovej dokumentácii, ktorú vypracovala Ing. Stela Marková a je súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Toto rozhodnutie neoprávňuje investora k zahájeniu výstavby a tvorí súčasť dokladov pre prípravu ďalších stupňov projektovej dokumentácie.
3. Akékoľvek zmeny územného rozhodnutia môže povoliť len príslušný stavebný úrad.
4. Projektová dokumentácia musí byť spracovaná minimálne v rozsahu, ktorý sa požaduje pre vydanie stavebného povolenia (§ 9 Vyhl. 453/2000 Z.z.), pri vyhotovení projektovej dokumentácie je potrebné zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov, ktoré boli uplatnené v tomto konaní
5. Pri príprave projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie je potrebné dodržať podmienky dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí:

Slovak telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava – vyjadrenie č. 6612105581 zo dňa 17.03.2021

Na základe Vašej žiadosti Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko k projektovej dokumentácii vyššie uvedenej stavby. Súhlasíme s predloženou dokumentáciou za podmienok uvedených nižšie:

- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení (17.09.2021), v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti alebo ak stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia , s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Ján Dubiňák, jan.dubinak@telekom.sk, +421 53 4493203
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu/zmluvu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení alebo vybudovania novej telekomunikačnej prípojky s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriadenia stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce

a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrch terénu.. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak Telekom, a.s. týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https:úwww.telekom.sk/vyjadrenia.

  Vytýčenie bude realizované do troch týždňov od podania objednávky.

- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK , ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

- Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytujúcich dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

- Prílohy k vyjadreniu: Všeobecné podmienky ochrany SEK; Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

SPP distribucia, a.s., Bratislava – vyjadrenie č.TD/NS/0071/2021/Hy zo dňa 4.2.2021

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete , podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike") súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavby (bez jej plynofikácie) za dodržania nasledujúcich podmienok:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom on-line formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby)
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete , SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne
- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000 ,- €.
- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení
- Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej len „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej len „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (Ďalej ako „VTL“)plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou stanoviska,
- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami ň, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie prác
- Vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VT plynovodu je zakázané
- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka
- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D
- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu
- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu
- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti
- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a §285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 701 03, TPP 700 02, TPP 920 04
- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem
- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- V zmysle §79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.

- V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby

Osobitné podmienky:
Pri umiestňovaní stĺpa vonkajšieho elektrického vedenia vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia, ktoré križuje potrubie plynovodu, je potrebné umiestniť stĺp do vzdialenosti 30 m od plynovodu. Ak nie je možné túto vzdialenosť dodržať, možno skrátiť vzdialenosť na:

- 5 m pri vedení s napätím do 35 kV
- 10 m pri vedení s napätím nad 35 kV do 110 kV
- 15 m pri vedení s napätím nad 110 kV.

Uzemnenie uvedených zariadení treba umiestniť do vzdialenosti 10 m od plynovodu. Pri súbehu vonkajšieho elektrického vedenia vysokého, veľmi vysokého a zvlášť vysokého napätia je potrebné umiestniť vedenie tak, aby krajný vodič bol umiestnený vo vzdialenosti uvedenej podľa jednotlivých napätí

PVPS, a.s., Poprad – vyjadrenie č.O-2992/2021 zo dňa 16.2.2021

So stavbou súhlasíme pri dodržaní podmienok:

- V záujmovom území stavby sa nachádza verejný vodovod v správe PVPS, a.s., Poprad. Pri prácach žiadame dodržiavať zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 Z.z., § 19 (pásma ochrany), § 27 (ochrana vodovodov)
- Demontáž nevyhovujúcich častí el. siete riešiť tak, aby nedošlo k poškodeniu vodovodného potrubia a výstroja vodovodu
- Pred začatím umiestňovania podperných bodov (stĺpov , trafostanice, elektrických skriniek a pod. a pred začatím výkopových prác v blízkosti nami spravovaného vodovodu, požadujeme jeho presné vytýčenie. Vytýčenie vykonajú pracovníci PVPS, a.s. na základe objednávky
- Nové alebo vymenené podperné body (stĺpy) a trafostanicu vrátane uzemnenia , elektrické skrinky (istiace, rozpojovacie, prípojkové, elektromerové a i.), alebo iné nadzemné elektrické zariadenia, požadujeme osadiť mimo pásmo ochrany verejného vodovodu (v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z., §19). A to vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vodovodu (vzdialenosť meraná vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného potrubia)
- Zemné káblové elektrické vedenie, ktoré bude v súbehu s verejným vodovodom, požadujeme uložiť vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vodovodu (vzdialenosť meraná vodorovne od pôdorysného okraja vodovodného potrubia). Pri nedostatku priestoru pre uloženie el. káblového vedenia v zemi požadujeme prizvať správcu vodovodu a po dohode dovoľujeme postupovať podľa STN 73 6005 (min. odstupová vodorovná vzdialenosť 0,40 m od vodovodu). Neplatí pre elektrické skrinky.
- Pri križovaní vodovodu požadujeme el. zemné vedenie uložiť d chráničky dlhej 2,0 m a dodržať odstupovú zvislú vzdialenosť podľa STN 73 6005
- Pri zemných prácach požadujeme nezasypať, ale vyzdvihnúť všetky vodorovné poklopy a hrnce (aj skryté pod terénom) do nivelety upravovanej spevnenej plochy, resp. min. 0,20 m nad terén trávnatej plochy
- Pretláčanie, resp. podvŕtanie požadujeme riadiť smerom od vodovodu nie smerom k vodovodu
- Požadujeme nahlásiť správcovi vodovodu začatie výkopových zemných prác najmenej 3 pracovné dni vopred pred ich realizáciou
- Výkopové práce v blízkosti vodovodu požadujeme vykonávať ručne
- Pri obnažení vodovodu okamžite a neodkladne kontaktovať správcu vodovodu na kontrolu stavu potrubia a dohodnúť ďalší postup prác. Vodovod zasypať len so súhlasom správcu vodovodu.
- V trase el. vedenia sa nachádzajú vodovodné prípojky, ktoré nie sú v našej správe . Podmienky styku el. vedenia s týmito vedeniami sú totožné ako pri styku s vedeniami v správe PVPS, a.s.

Krajský pamiatkový úrad Košice – záväzné stanovisko č.KPUKE-2021/1773-2/10374/HT,SB zo dňa 11.2.2021

Krajský pamiatkový úrad Košice na základe žiadosti o záväzné stanovisko pre územné a stavebné konanie stavby „Jamník – Úprava TS2 Obec – PD, NN a DP“ vydáva pre konanie stavebného úradu

podľa § 30 odseku 4 pamiatkového zákona záväzné stanovisko, ktorým pre ochranu archeologických nálezov, nálezísk a pamiatkového fondu určuje tieto podmienky:

- Nemá námietky k umiestneniu stavby
- Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV

Správa ciest KSK, Košice – vyjadrenie č. IU-2021/2528-1711 zo dňa 22.02.2021

V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vykonávacej vyhlášky, Správa ciest Košického samosprávneho kraja v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu pozemných komunikácií a na bezpečnosť premávky na nich, k predloženej dokumentácii „Jamník – Úprava TS2 Obec – PD, NN a DP“ pre ktorú je v súčasnosti spracovávaná projektová dokumentácia nemá námietky za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

- Umiestnenie podperných stĺpov v mieste kríženia trasy NN s cestou II/536 a III/3208 žiadame realizovať v zmysle STN 33 3300 s rezervou +0,5 m z dôvodu rezervy pre výhľadové úpravy krytu vozovky. Počas samotnej realizácie montáže NN vedenia v mieste križovania zabezpečiť v danom úseku riadne označenie pracovného miesta a to dočasným dopravným značením schváleným OR PZ ODI Spišská Nová Ves
- Pri stavebných prácach v blízkosti cestného telesa dbať na to, aby nebola porušená stabilita cestného telesa a nedochádzalo k prípadnému zosuvu cesty
- Pri realizácii prác dodržať platné slovenské normy a príslušné technické predpisy
- Výkopové práce nesmú tvoriť prekážku v rozhľade na ceste
- Pred zahájením zemných prác súvisiacich s touto stavbou, stavebník požiada jednotlivých správcov podzemných inžinierskych sieti o vyjadrenie a ich presné vytýčenie v teréne
- Zeminu ani iný stavebný materiál neuskladňovať na telese cesty, každé znečistenie vozovky počas realizácie, aj počas prevádzky ihneď odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady
- Stavenisko zabezpečí stavebník tak, aby stavebné práce neohrozovali bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a chodcov, výkop viditeľne označiť a zabezpečiť pred možným úrazom účastníkov cestnej premávky
- Pred začatím a ukončením stavebných prác je potrebné túto skutočnosť oznámiť minimálne 5 pracovných dní vopred Správe ciest KSK (e-mail: matus.hudak@scksk.sk alebo telefonicky č.t. +421 905 864 601)
- Stavebník pred realizáciou stavby požiada Okresný úrad Spišská nová Ves, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán, o povolenie na zvláštne užívanie cesty II. a III. tr., o povolenie na prípadnú čiastočnú uzávierku a o určenie použitia dočasného dopravného značenia po predchádzajúcom odsúhlasení OR PZ SR ODI Spišská Nová Ves a SC KSK

Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP – vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2021/005502-002 zo dňa 27.1.2021

Z hľadiska ochrany vodných pomerov v zmysle § 28 zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) súhlasíme s predmetnou stavbou za podmienok:

- Predmetná stavba križuje vodný tok Jamníček, je preto potrebné požiadať tunajší úrad v zmysle § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona o vydanie súhlasu na jej realizáciu. K žiadosti je potrebné doložiť projekt stavby a vyjadrenie správcu toku – SVP š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice

Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor starostlivosti o ŽP – záväzné stanovisko z hľadiska ochrany prírody a krajiny č. OU-SN-OSZP-2021/005499-002 zo dňa 01.02.2021

K umiestneniu projektovanej stavby elektrického vedenia nemáme z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky, za predpokladu dodržania nasledovných podmienok, ktoré žiadame zohľadniť

v PD pre účely povolenia stavby:

- V rámci všeobecnej ochrany živočíchov v súvislosti s úpravou vzdušného elektrického vedenia postupovať tak, aby nedochádzalo k zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu vtákov
- Na pozemku parc. č. C KN 1 v k.ú. Jamník sa nachádza chránený strom „Lipa v Jamníku". V území okolo chráneného stromu v plošnom priemete jeho koruny, ktorý je zväčšený o jeden a pol metra, najmenej v okruhu 10 m od kmeňa stromu (ochranné pásmo) vylúčiť akýkoľvek zásah do porastovej štruktúry chráneného stromu
- Pri realizácii prác v maximálnej miere dbať na to, aby nedochádzalo k zbytočnej devastácii širšieho okolia a okolitých plôch zelene v riešenom území
- Dodržať ustanovenia § 47 zákona o ochrane prírody a krajiny v prípade potreby výrubu (stínania, odstránenia) drevín v súvislosti so stavbou
- Po ukončení stavby riešiť dôslednú úpravu územia. Plochy dotknuté stavebnou činnosťou vrátiť do pôvodného stavu, nezastavané plochy zatrávniť.

6. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto územného rozhodnutia môže stavebník požiadať o vydanie stavebného povolenia príslušný stavebný úrad podľa ustanovení § 58 stavebného zákona a súvisiacich predpisov uvedených vo Vyhláške MŽP SR č. 453/2000 z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení.
7. Územné rozhodnutie platí dva roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. V prípade, že stavebník v tejto lehote nevyužije vymedzené územie na určený účel, podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona stráca územné rozhodnutie platnosť. Nestráca však platnosť, pokiaľ v tejto lehote podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia.
8. Čas platnosti územného rozhodnutia môže stavebný úrad predĺžiť na žiadosť navrhovateľa, pokiaľ ju podal pred uplynutím lehoty.
9. Územné rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli uplatnené.
Stanoviská a rozhodnutia dotknutých orgánov uplatnené v územnom konaní, týkajúce sa umiestnenia stavby sú zapracované vo výrokovej časti rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 100,00 € za vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby v zmysle zákona NR SR č. 145/95 Z. z. o správnych poplatkoch bol zaplatený prevodom na účet obce dňa 25.03. 2021.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice podala na tunajšom úrade dňa 22.04. 2021 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby „Jamník – Úprava TS2 Obec – PD, NN a DP" na pozemkoch C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301 v k ú. Jamník.

K návrhu doložil kópiu z katastrálnej mapy, projektovú dokumentáciu vypracovanú Ing. Stelou Markovou, stanoviská dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí.

Dňa 25 05. 2021 oznámil verejnou vyhláškou začatie konania všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a zároveň nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním na deň 23. 06. 2021. Ústneho pojednávania sa zúčastnil len zástupca navrhovateľa. V stanovenej lehote neboli stavebnému úradu doručené žiadne pripomienky ani námietky.

Tunajší stavebný úrad preskúmal v územnom konaní podaný návrh z hľadísk uvedených v § 37 stavebného zákona a zistil, že návrh je v súlade s cieľmi a zámermi v území, je spracovaný v súlade so schváleným územným plánom Obce Jamník zo dňa 30. 05. 2007 uznesením č. 14/2007 a zmenami a doplnkami č. 1, uznesením č. 181 zo dňa 26. 06. 2014. Umiestnenie stavby je v súlade z jeho záväznou a smernou časťou.

Umiestnenie stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.

V priebehu územného konania stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia.

Na základe toho bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia na Obecný úrad v Jamníku. Odvolanie sa podáva na adresu: Obecnú úrad Jamník, 053 22 Jamník č. 101. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



signed
Ing. František Pavol
starosta obce

Príloha:


1 x situácia umiestnenia stavby

Rozhodnutie sa doručí:

1. Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice.
2. Účastníci konania - osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich (C-KN: parc. č.537/1, 438/110, 541/2, 437/3, 434/3, 305/3, 305/17, 64, 391, 492/1, 387/1, E-KN: parc. č. 92551/101, 1466, 2563, 2551/301) vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k týmto pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté - oznámenie formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce www.jamnik-spis.sk

Na vedomie:


3. Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor SoŽP, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves
4. Okresný úrad Sp. Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. Nová Ves
5. Okresný úrad Sp. Nová Ves, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Sp. N. Ves
6. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice
7. Správa ciest KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice
8. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
9. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 862/147, 058 89 Poprad
11. Obec Jamník, stavebný úrad – tu

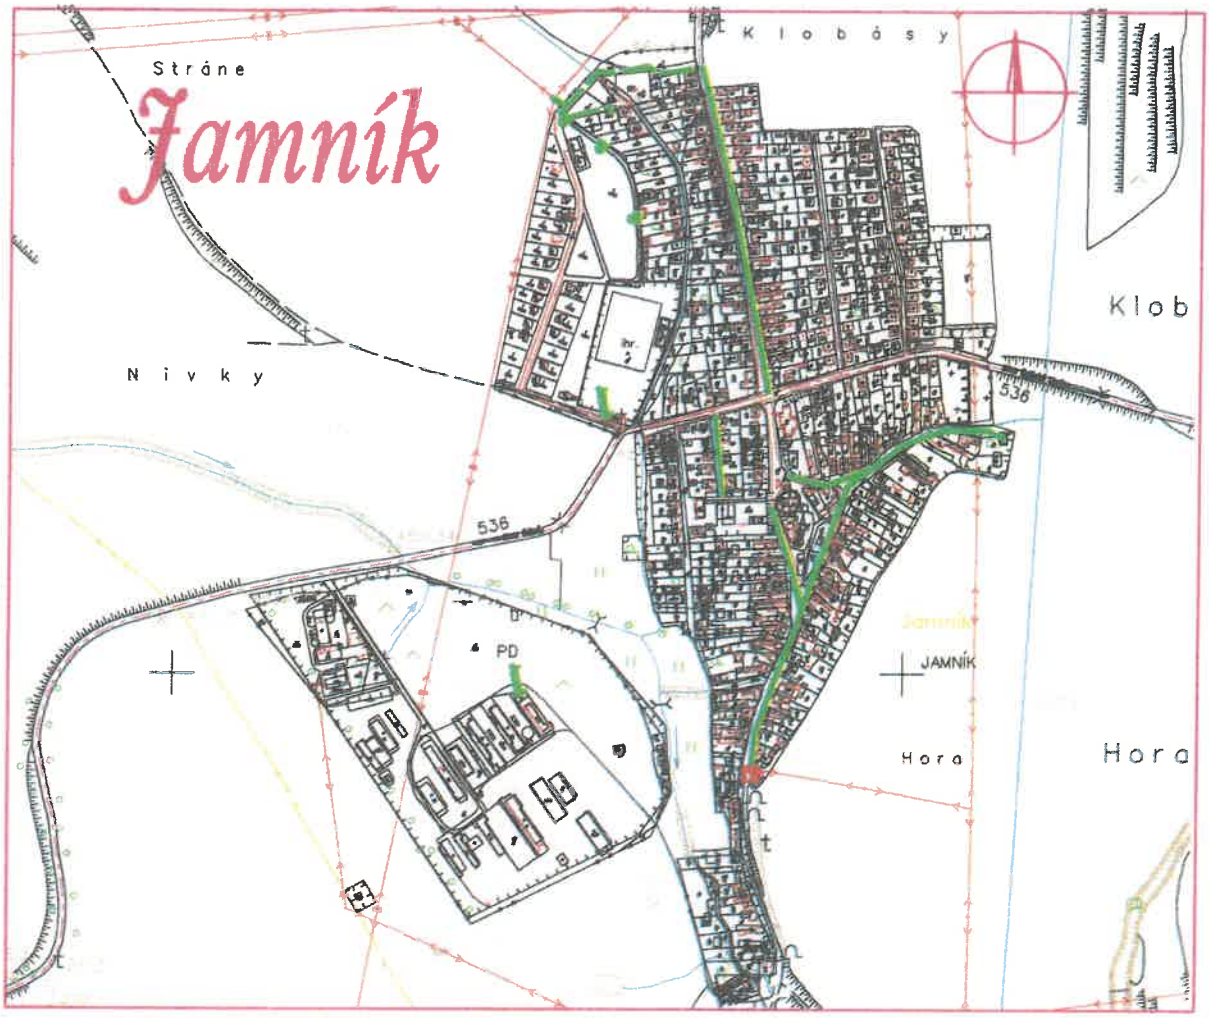

Celková situácia M 1:10 000

vedenia
nie - montáž

ený kábel

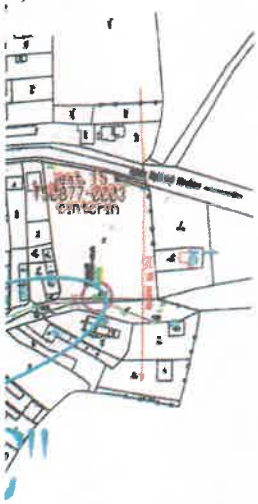

Úprava NN vedenia
- NN vedenie - montáž
4x120+
2X 1x25

rasa
odičov za izolovaný kábel
odperných bodov

TS
novým PB
me

LEGENDA

- nový VN kábel v zemi
- nový NN kábel v zemi
- nový NN kábel v zemi - domová prípojka
- nová chránička pre ďalšie využitie - HDPE ϕ40/33mm
- nová bloková trafostanica
- nová rozpojovacia a istiaca skriňa SR,SPP
- nový podperný bod VN vedenia
- nový podperný bod NN vedenia
- demontáž vzdušného NN vedenia
- demontované podperné body NN vedenia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Stela Marková	SADA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Martin Berezňanin		
PROJEKTANT	Ing. Stela Markova		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MIESTO STAVBY	Jamník, k.ú. Jamník	STUPEŇ	DUR
NÁZOV STAVBY	Jamník - úprava TS2 Obec -PD, NN a DP	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10833
		DÁTUM	01/2021
		FORMÁT	2xA4
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovaného stavu	MIERKA	1 : 2880 1 : 1000
		ČÍSLO VÝKRESU	1

© Východoslovenská distribučná, a.s., divízia Enerkos, odbor Projekty, Mlynská 31, 042 91 Košice
tel.: +421 (0)55/610 2964 www.vsds.sk projekty@vsds.sk

Jamník

situácia M 1:2880

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 02- nový NN kábel
NAYY-J 4x150
úsek 03 - chránička HDPE 40/33mm

- nová trasa NN kábla
- nový NN kábel
- pokládka chráničky HDPE 40/33 pre OK

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody
úsek 02- nový NN kábel
NAYY-J 4x150

- pôvodná trasa NN kábla
- nové skrine SR, SPP
- nové káble domových prípojok

SO 02-Úprava NN vedenia
úsek 06- NN vedenie - montáž
NFA2X 4x120+
VO:NFA2X 2x25

- pôvodná trasa
- výmena vodičov za izolovaný kábel
- výmena podperných bodov

SO 02-Úprava NN vedenia
úsek 06- NN vedenie - montáž
NFA2X 4x120+
VO:NFA2X 2x25

- pôvodná trasa
- výmena vodičov za izolovaný kábel
- výmena podperných bodov

SO 02-Úprava NN
úsek 06- NN vede
NFA2X 4x120+
VO:NFA2X 1x25

- pôvodná trasa
- výmena vodičov za izolov
- výmena podperných bodov

"B"

"C"

"A"

ETAIL "A"

SO 01-Silnopr. el.roz.
úsek 02- nový NN kábel
3xNAYY-J 4x150
-napojenie vzdušnej NN siete
NN káblami
NAYY-J 4x150

PS 01-Trafostanica
úsek 02-demontáž TS

- demontáž jestvujúcej
2 1/2 stlp. trafostanice
- nový PB namiesto TS
-VN kábel do blokovej TS
-3x(NA2X(F)S2Y 1x70)

PS 01-Trafostanica
úsek 02-demontáž TS

-Trafostanica sa nahradí novým PB
-prechod VN kábla do zeme
-VN kábel do blokovej TS

PS 01-Trafostanica
úsek 01 - montáž TS
Kiosk - 250kVA

- nová bloková trafostanica
(KIOSK - koncová)

PS 01-Trafostanica TS02
úsek 01 - montáž TS
Kiosk - 250kVA

SO 02- Silnopr. el. rozvody
úsek 01-nový VN kábel

-VN kábel do blokovej TS
-3x(NA2X(F)S2Y 1x70)

Celková situácia M 1:500

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI

- vodovod
- siete T-com
- plynovod